
1:100
1:1000
Poziom porównawczy 105,00 m n.p.m.
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
40,00
42,00
51,00
Średnice, materiał
Spadek
200×5,9
PVC-U_SDR34_I
Długość trasy [m]


1:100
1:1000
Poziom porównawczy 105,0
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Długość trasy [m]

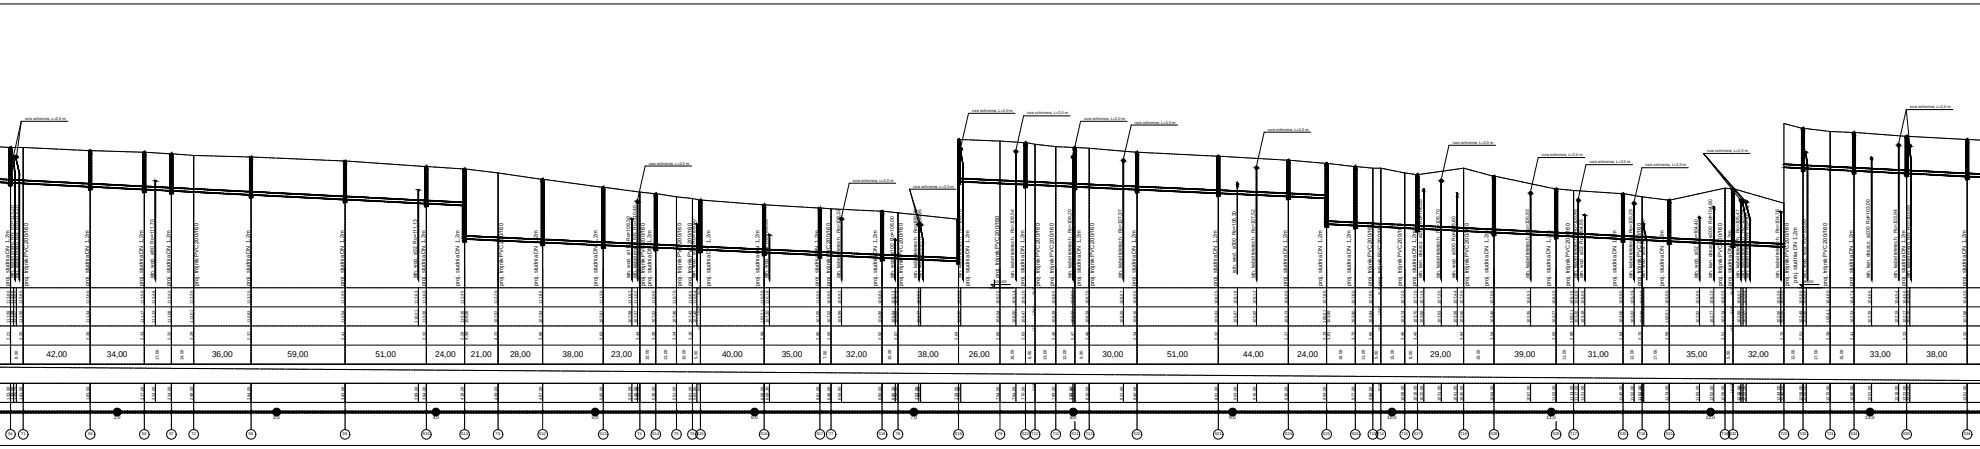
42,00
34,00
36,00
59,00
51,00
24,00
21,00
28,00
38,00
23,00
40,00
35,00
32,00
38,00
26,00
30,00
51,00
44,00
24,00
29,00
39,00
31,00
35,00
32,00
33,00
38,00

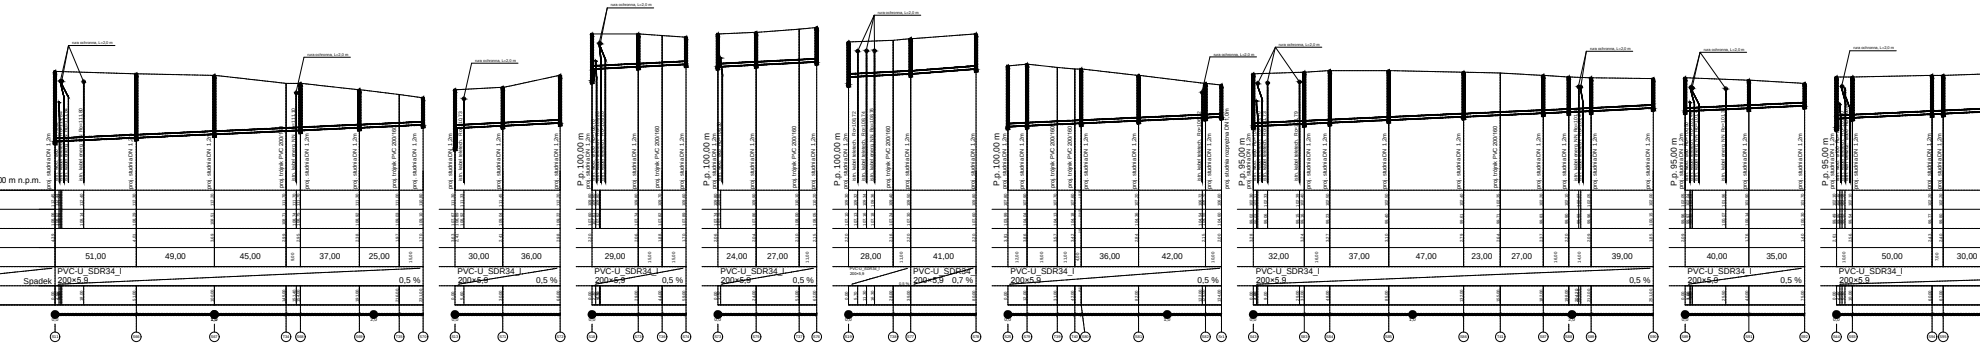
00 m n.p.m.
Spadek
PVC-U_SDR34_I
200×5,9
0,5 %
0,7 %
P.p.100,00 m
P.p.95,00 m
51,00
49,00
45,00
37,00
25,00
30,00
36,00
29,00
24,00
27,00
28,00
41,00
36,00
42,00
32,00
37,00
47,00
23,00
27,00
39,00
40,00
35,00
50,00
30,00

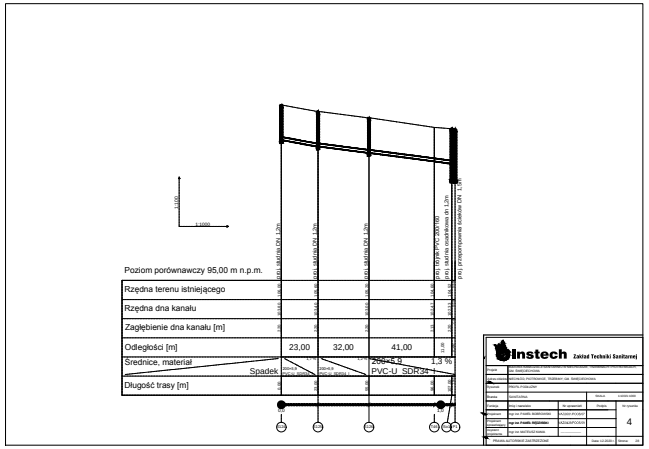
1:100
1:1000
Poziom porównawczy 95,00 m n.p.m.
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
proj. studnia DN 1,2m
proj. studnia DN 1,2m
proj. studnia DN 1,2m
proj. trójnik PVC 200/160
proj. studnia osadnikowa dn 1,2m
proj. przepompownia ścieków DN 1,5m
23,00
32,00
41,00
200×5,9
PVC-U SDR34
1,3 %
Instech Zakład Techniki Sanitarnej
4

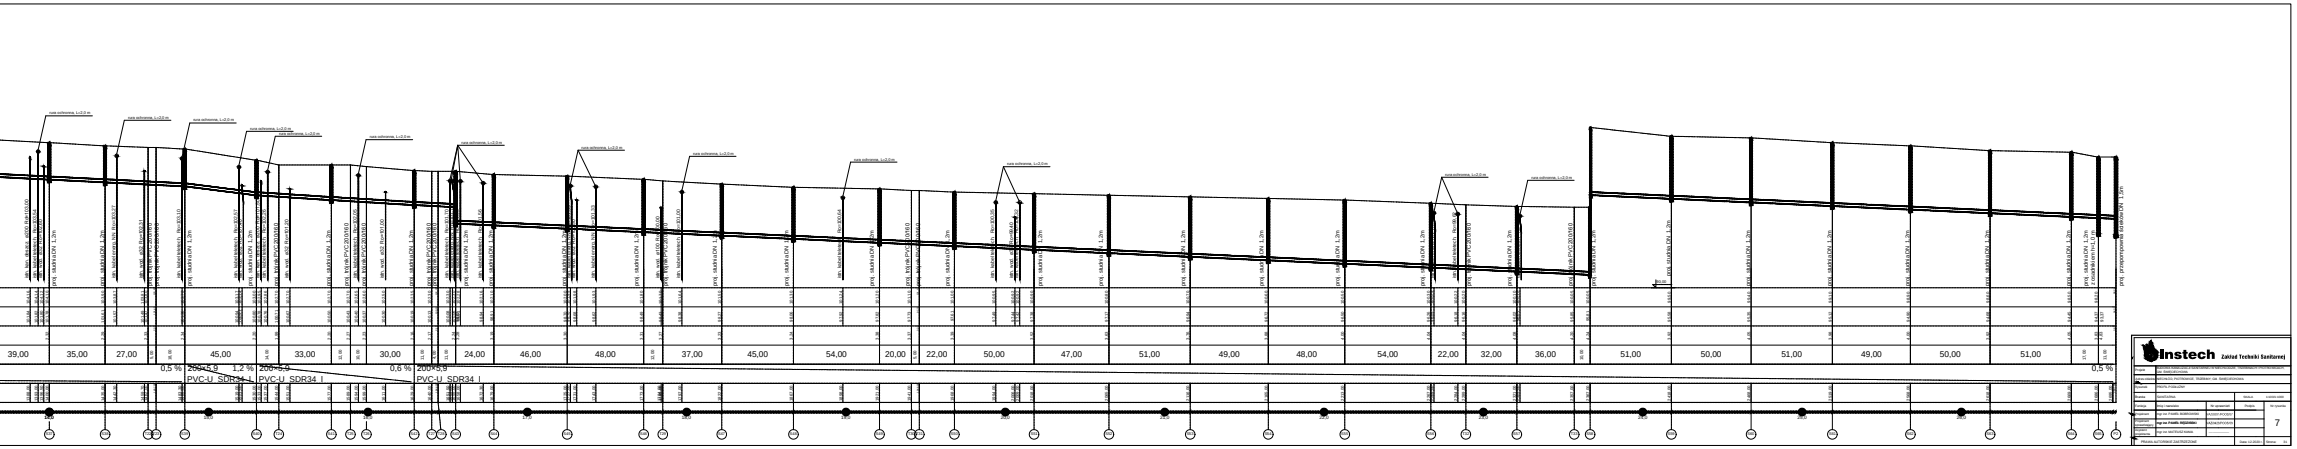
39,00
35,00
27,00
45,00
33,00
30,00
24,00
46,00
48,00
37,00
45,00
54,00
20,00
22,00
50,00
47,00
51,00
49,00
48,00
54,00
22,00
32,00
36,00
51,00
50,00
51,00
49,00
50,00
51,00
0,5 %
200×5,9
1,2 %
200×5,9
PVC-U SDR34_I
PVC-U SDR34_I
0,6 %
200×5,9
PVC-U SDR34_I
0,5 %
Instech Zakład Techniki Sanitarnej
7

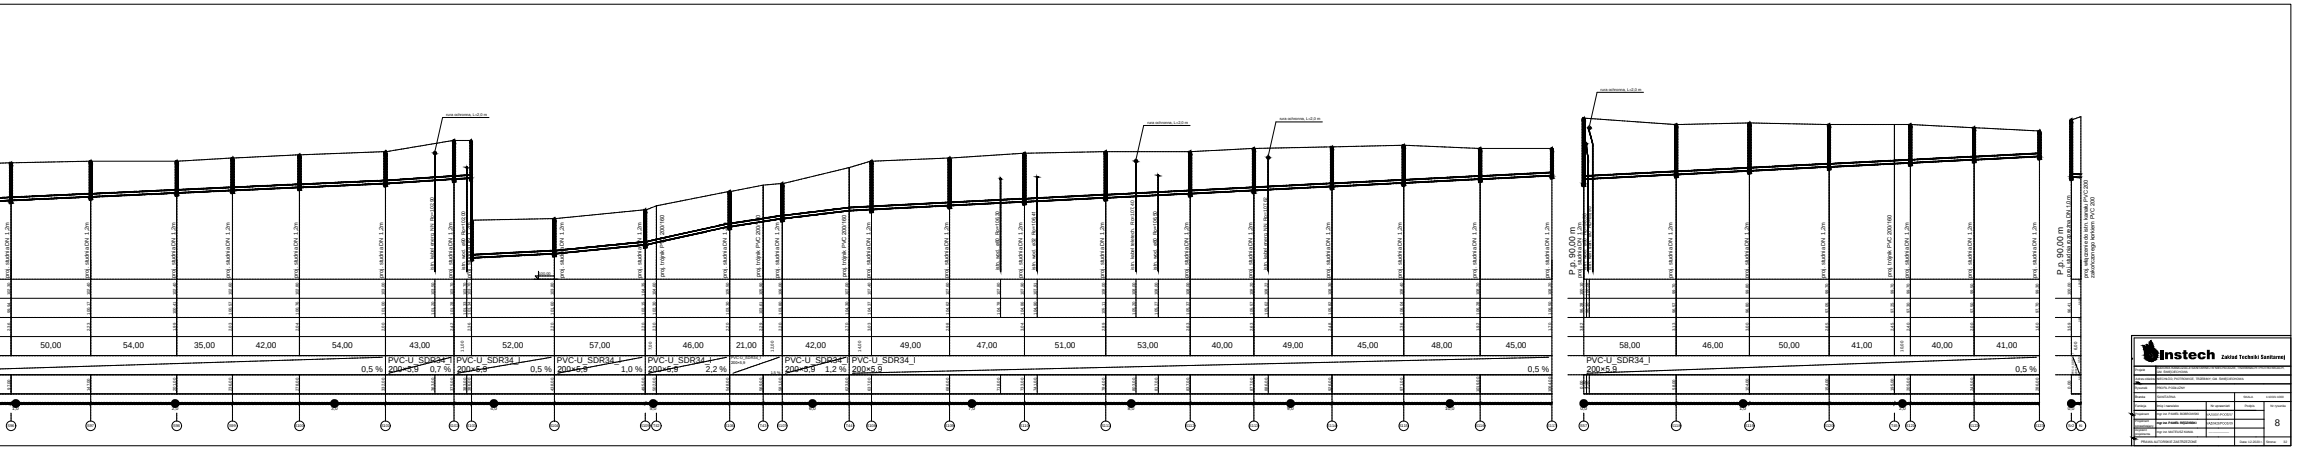
50,00
54,00
35,00
42,00
54,00
43,00
52,00
57,00
46,00
21,00
42,00
49,00
47,00
51,00
53,00
40,00
49,00
45,00
48,00
45,00
58,00
46,00
50,00
41,00
40,00
41,00
PVC-U SDR34_I
0,5 %
200×5,9
0,7 %
PVC-U SDR34_I
200×5,9
0,5 %
PVC-U SDR34_I
200×5,9
1,0 %
PVC-U SDR34_I
200×5,9
2,2 %
PVC-U SDR34_I
200×5,9
1,2 %
PVC-U SDR34_I
200×5,9
0,5 %
PVC-U SDR34_I
200×5,9
0,5 %
P.p. 90,00 m
P.p. 90,00 m
Instech Zakład Techniki Sanitarnej
8


1:100
1:1000
Poziom porównawczy 95,00 m n.p.m.
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
proj. trójnik PVC 200/160
proj. korek PVC 160 na granicy pasa drogowego

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt	[illegible]		
Adres obiektu	[illegible]		
Rysunek	PROFIL PODŁUŻNY		
Branża	SANITARNA	Skala	[illegible]
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. [illegible]	[illegible]	
Projektant sprawdzający	mgr inż. [illegible]	[illegible]	
Asystent projektanta	mgr inż. [illegible]		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Data: 12.2020 r.	Strona: [illegible]

Nr rysunku 5

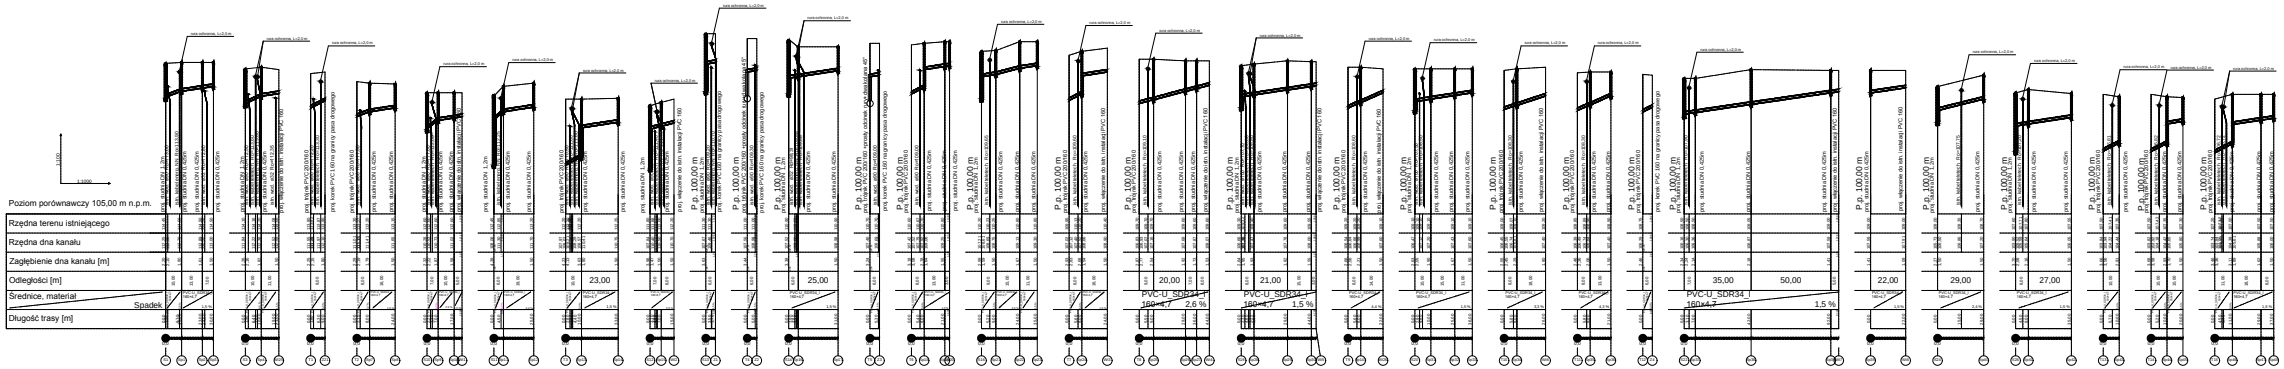
1:100
1:1000
Poziom porównawczy 105,00 m n.p.m.
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
23,00
25,00
20,00
21,00
35,00
50,00
22,00
29,00
27,00
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
2,6 %
1,5 %
P.p. 100,00 m

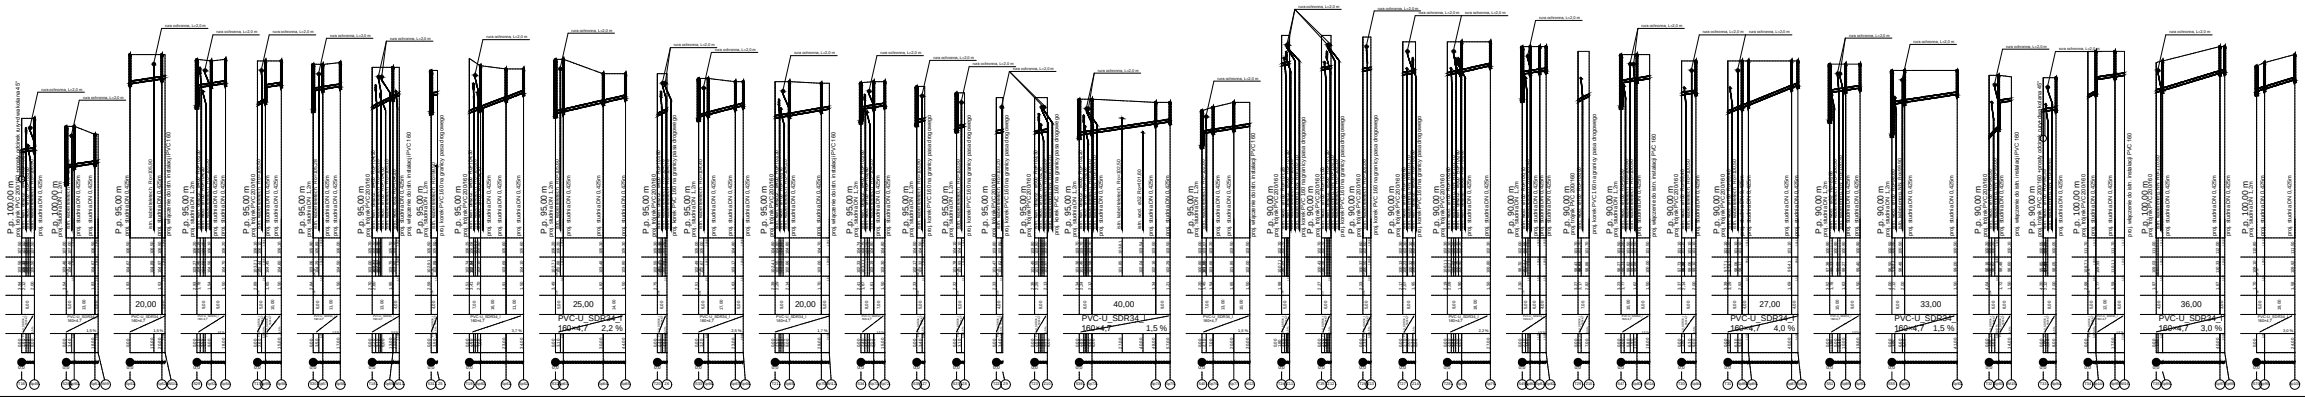
P.p. 100,00 m
P.p. 95,00 m
P.p. 90,00 m
proj. studnia DN 1,2m
proj. studnia DN 0,425m
rura ochronna, L=2,0 m
20,00
25,00
PVC-U_SDR34_T
160×4,7 2,2 %
40,00
PVC-U_SDR34_
160×4,7 1,5 %
27,00
PVC-U_SDR34_T
160×4,7 4,0 %
33,00
PVC-U_SDR34
160×4,7 1,5 %
36,00
PVC-U_SDR34_T
160×4,7 3,0 %

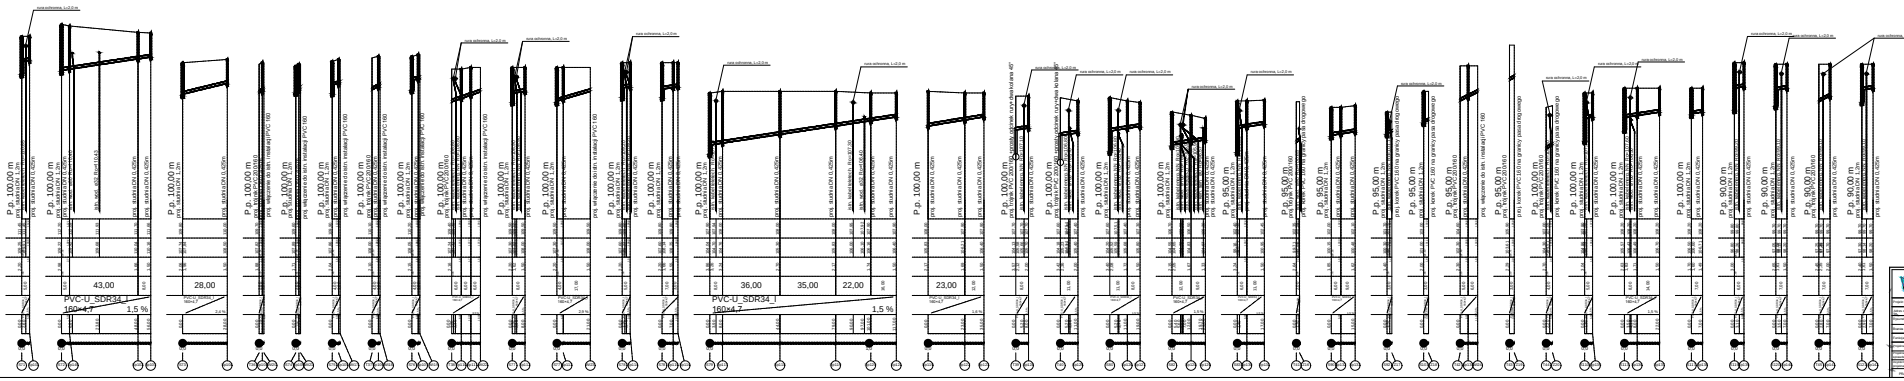
rura ochronna, L=2,0 m
P.p. 100,00 m
proj. studnia DN 0,425m
proj. studnia DN 1,2m
43,00
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
1,5 %
28,00
36,00
35,00
22,00
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
1,5 %
23,00
P.p. 95,00 m
P.p. 90,00 m

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt	[illegible]			
Adres obiektu	[illegible]			
Rysunek	[illegible]			
Branża	SANITARNA		[illegible]	[illegible]
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Projektant	[illegible]	[illegible]		9
Projektant sprawdzający	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	————		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Data: [illegible]	Strona: [illegible]	

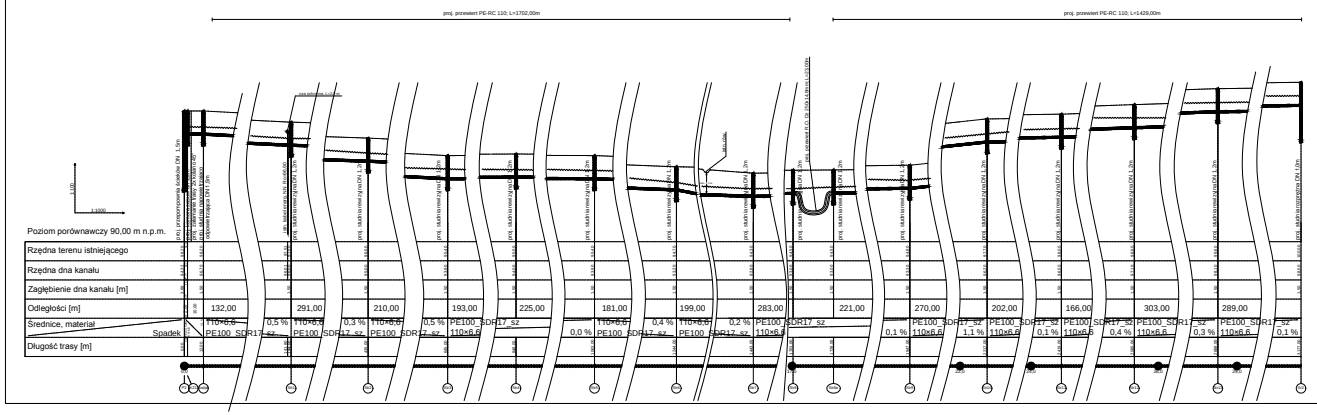

proj. przewiert PE-RC 110; L=1702,00m
proj. przewiert PE-RC 110; L=1429,00m
Poziom porównawczy 90,00 m n.p.m.
1:100
1:1000
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
132,00
291,00
210,00
193,00
225,00
181,00
199,00
283,00
221,00
270,00
202,00
166,00
303,00
289,00
0,5 %
0,3 %
0,5 %
0,0 %
0,4 %
0,2 %
0,1 %
1,1 %
0,1 %
0,4 %
0,3 %
0,1 %
110×6,6
PE100_SDR17_sz
proj. studnia rewizyjna DN 1,2m

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

Rysunek	PROFIL PODŁUŻNY
Branża	SANITARNA
Nr rysunku	10

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE