


LEGENDA:	
	oprawa n/t rastrowa PAR 2x36W EVG IP20
	oprawa n/t rastrowa PAR 2x58W EVG IP20
	oprawa ewakuacyjna z autotestem 24W 1h + piktogram kierunkowy
	łącznik pojedynczy p/t (wys. montażu 1,1m)
	łącznik podwójny p/t IP44 (wys. montażu 1,1m)
	gn. pojedyncze 230V 2P+PE 16A p/t (wys. montażu 0,3m)
	gn. wielokrotne 230V 2P+PE 16A p/t (x-krotność, wys. montażu 0,3m)

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-HD 60364
SZYBKE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

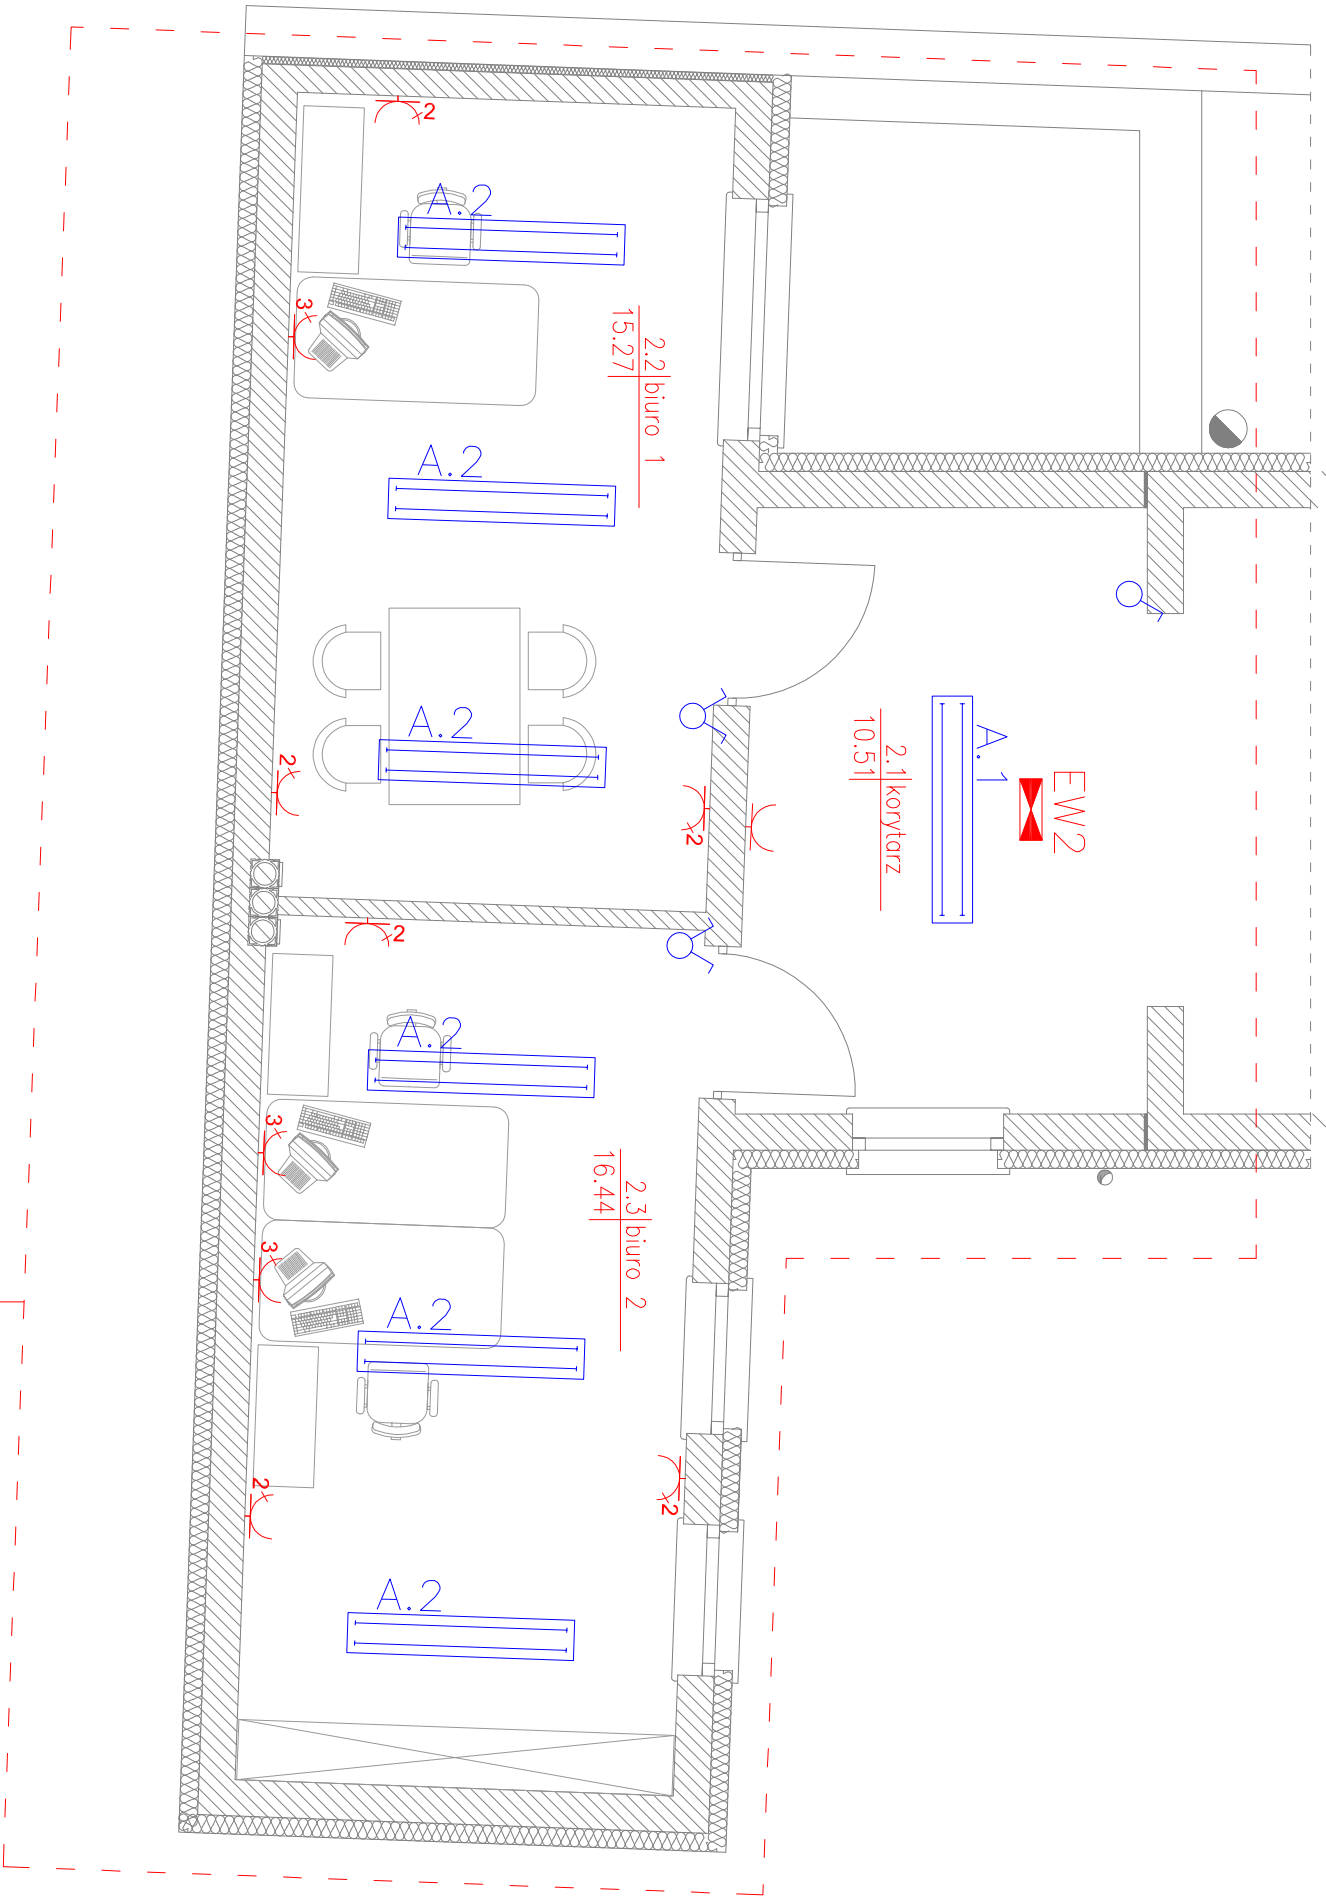

część budynku objęta zmianami
opracowania zamiennego

Opracowanie zamienne do pozwolenia na budowę nr 728/P/2013 z dnia 18.12.2013 roku.			
OBIEKT:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY		
INWESTOR:	Gmina Święciechowa ul.Ułańska 4; 64-115 Święciechowa		
LOKALIZACJA:	ul.Ułańska 4; 64-115 Święciechowa działka nr 85/1; arkusz mapy nr 1		
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE – PIĘTRO		skala: 1:50
PROJEKTANT	mgr inż. M. Żelawski upr. nr WKP/0161/P00E/14 specj. instalacyjna		STADIUM: projekt budowlany
OPRACOWAŁ	mgr inż. M. Żelawski		NR RYS. 2/E
DATA:	październik 2015		Strona: