



SCHEMAT UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

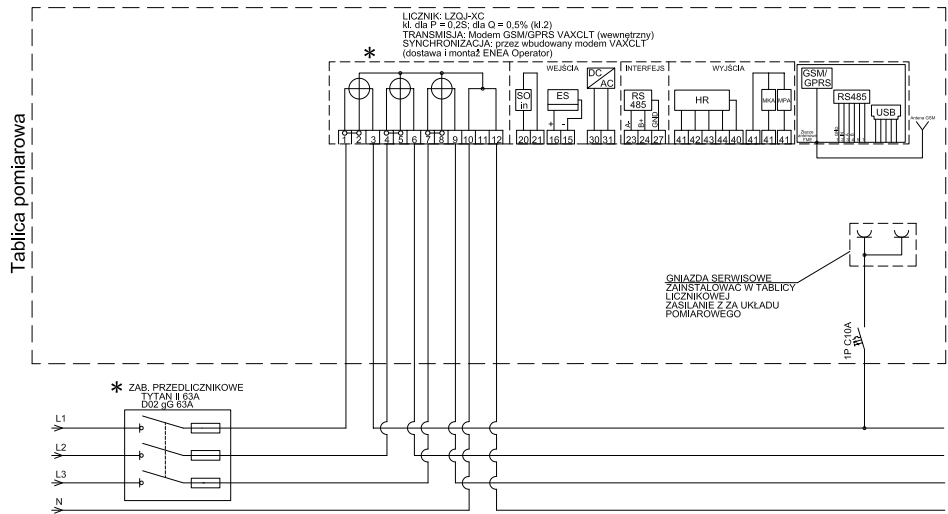

TABLICA POMIAROWA - WIDOK

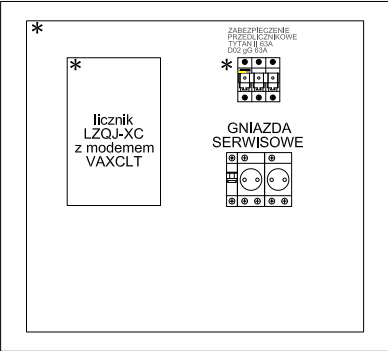

WSZYSTKIE URZĄDZENIA UKŁADU POMIAROWEGO  
PRZYSTOSOWAĆ DO PLOMBOWANIA  
\* - ELEMENTY PRZYSTOSOWAĆ DO PLOMBOWANIA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE  
UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl			
Obiekt	Budowa linii kablowej wraz z transformatorem od słupa rozgałęźnego na linii napowietrznej SN-15kV "Leszno IV" zgodnie z warunkami 4649/2021/OD5/RR8 do ujęcia wody w Świąciechowie"				
Adres	m. Świąciechowa, gm. Świąciechowa, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 760/1, 760/2, 816/3, 911 ob. ew. 301305_2.0011 Świąciechowa,				
Inwestor	Gmina Świąciechowa ul. Ułańska 4, 64-115 Świąciechowa				
Treść rysunku	Schemat układu pomiarowego i widok tablicy pomiarowej		Data	Skala	Nr. rysunku
Branża	elektryczna		29.06.2023		5
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.			
Asystent:	inż. Marek Ratajczak				
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.			