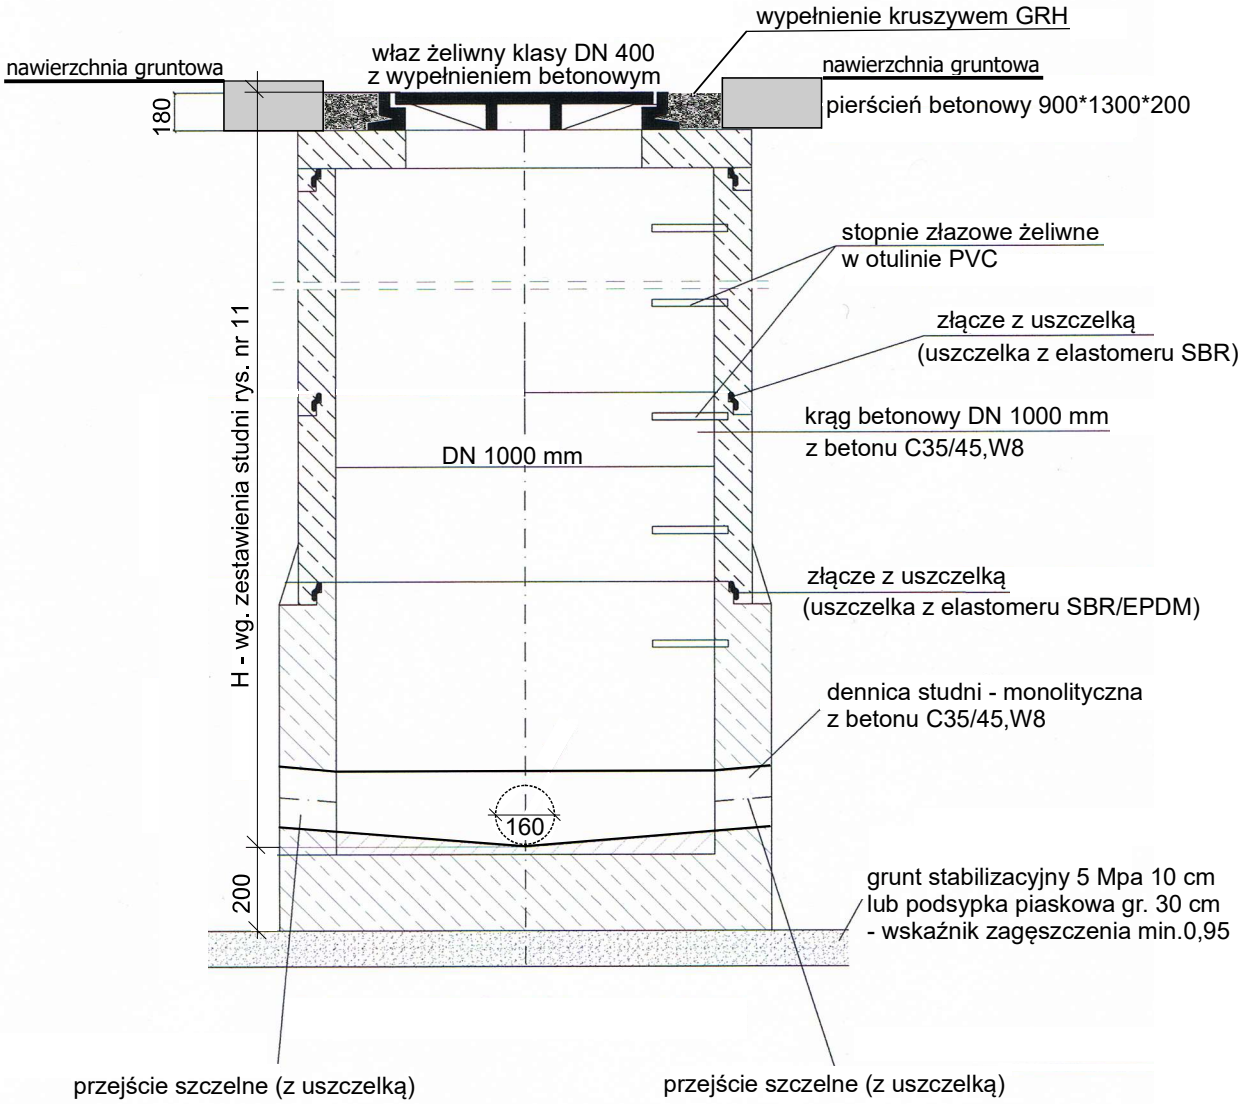

a - H studni, kąty wlotów, rzędne dna i terenu - wg. zestawienia rys. nr 11

b - regulacja osadzenia włazu do projektowanej rzędnej terenu
za pomocą betonowych pierścieni wyrównawczych : 60,80,100 mm

NAZWA ZADANIA	Rozdzielcza sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna			
ADRES	Święciechowa rejon ul.Mórkowskiej dz. nr ewid. : 1006/1, 1017/31			
INWESTOR	Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4, 64 - 115 Święciechowa			
PRZEDMIOT RYSUNKU	Schemat studni betonowej DN 1000 mm			Skala -
DATA: 01/2026	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
Projektant	mgr inż.Stanisław Kłosiński	WKP/0271/PWOS/06 spec. inżynieria sanitarna		10
Projektant	inż. Andrzej Kielański	888/86/Lo spec. wodno-melioracyjna		