


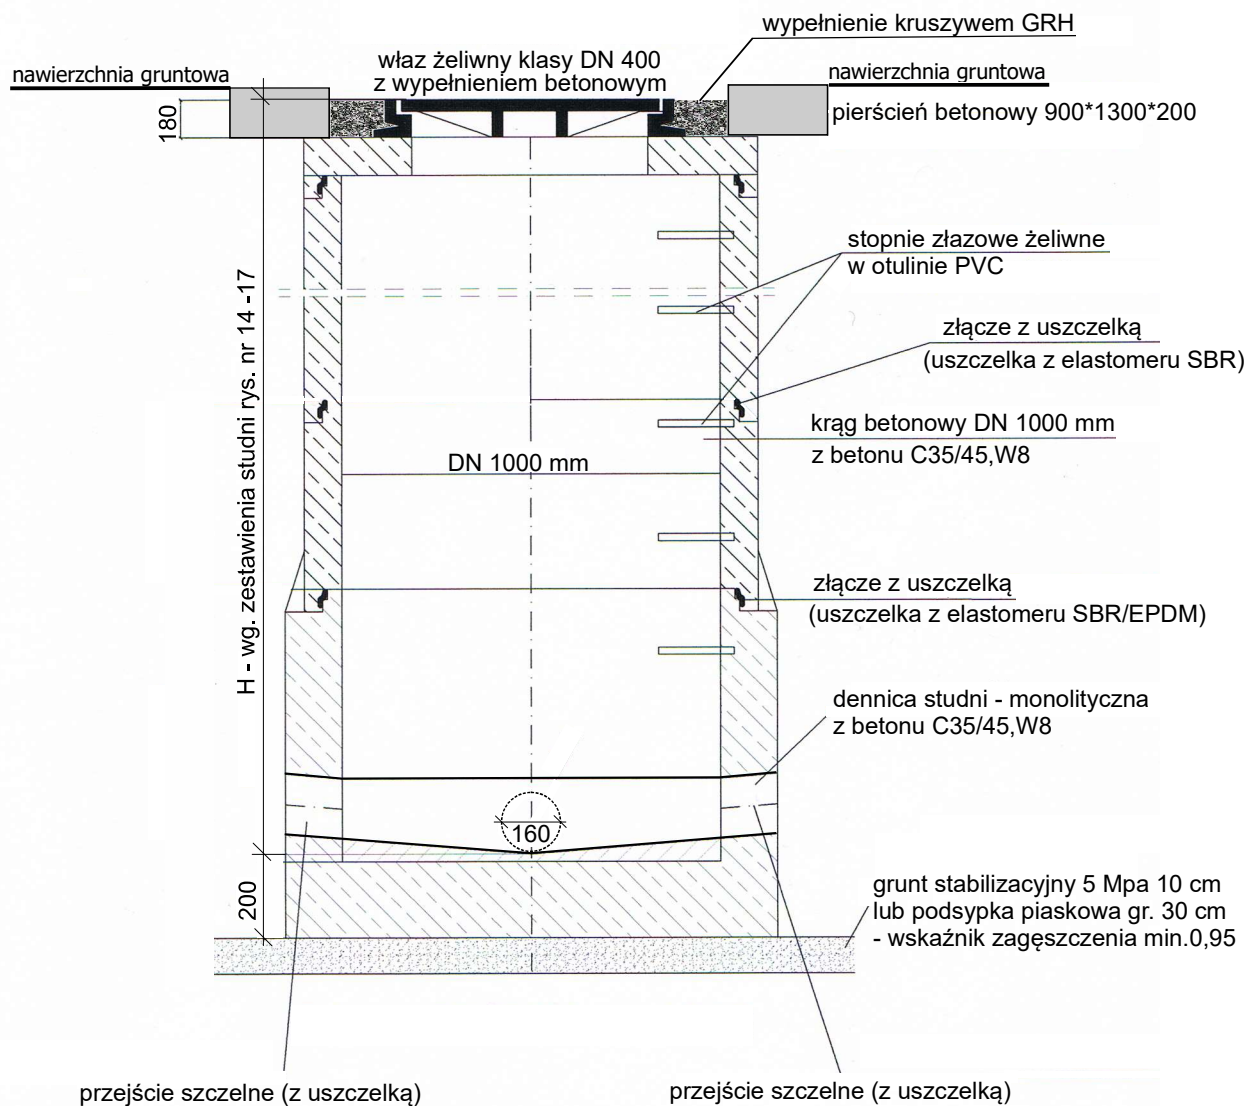

a - H studni, kąty wlotów, rzędne dna i terenu - wg. zestawienia rys. nr 19

b - regulacja osadzenia włazu do projektowanej rzędnej terenu za pomocą betonowych pierścieni wyrównawczych : 60,80,100 mm

NAZWA ZADANIA	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzyżewicach			
ADRES	dz.nr : 278, 299/2, 295/11, 295/13, 295/30, 295/35, 295/40, 295/68, 295/91, 295/92, 295/93, 295/94, 295/95, 295/96, 295/97, 295/98, 295/99, 295/100, 296/49,			
INWESTOR	Gmina Świąciechowa ul. Ułańska4, 64 - 115 Świąciechowa			
PRZEDMIOT RYSUNKU	Schemat studni betonowej DN 1000 mm			Skala
DATA: 01/2026	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
Projektant				18
Projektant				