


bloki podporowe :


kształtki dwukońierzowe, trójniki, zasuwy posadawiać na blokach podporowych betonowych (C15) gr. min. 10 cm o długości elementu między kołnierzami

bloki oporowe :


dla trójnika

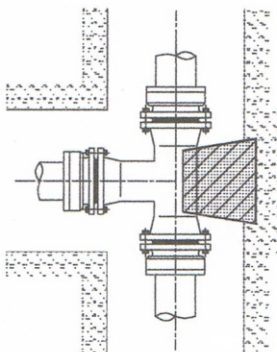

dla kołnierza ślepego



dla łuku PVC

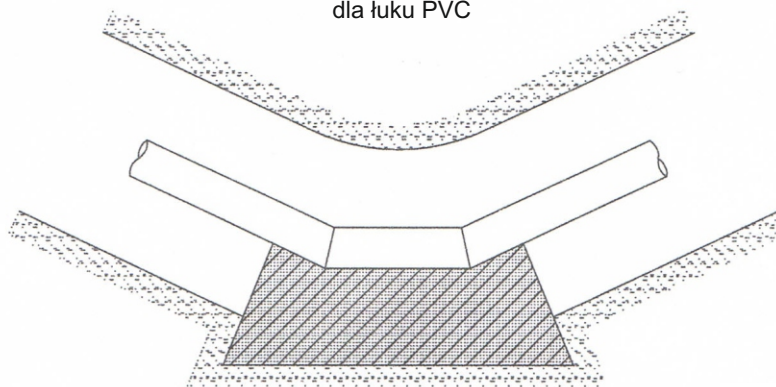

powierzchnię styku bloku podporowego i oporowego z przewodem przekładką amortyzacyjną wykonaną z kilku warstw geowłókniny lu

NAZWA OBIEKTU	Rozdzielcza sieć wodociągowa w m.. Henrykowo gm. Świąciechowa			
ADRES INWESTOR	działka nr ewid. : 575/9, 575/10, 575/25, 576/6, 577/39 Gmina Świąciechowa ul.Ułańska 4, 64 - 115 Świąciechowa			
PRZEDMIOT RYSUNKU	Schemat bloków oporowych			Skala
DATA: 03/2018	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
Sprawdzający	mgr inż.Stanisław Kłosiński	WKP/0271/PWOS/06		7
Projektant	inż. Andrzej Kielański	888/86/Lo		