



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 31 stycznia 2018 r.

INW - R / 83 / 2018

Gmina Świąciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Świąciechowa

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę odcinka sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 575/10 i 575/25 w rejonie ul. Złotej-Srebrnej w Henrykowie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu doprowadzenia wody do działek budowlanych usytuowanych wzdłuż drogi o nr ewid. 575/10 i 575/25 w rejonie ul. Złotej-Srebrnej w Henrykowie, wymagane jest pobudowanie sieci wodociągowej ww. drodze.

Nowoprojektowaną sieć wodociągową należy zaprojektować od istniejącej w ul. Złotej sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm, następnie sieć poprowadzić wzdłuż drogi o nr ewid. 575/10 i 575/25, aż do spięcia z istniejącą siecią wodociągową PVC Ø 110 mm w ul. Srebrnej.

Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PVC lub PE, PN 10 o średnicy Ø 110 mm,
- w węźle połączeniowym w ul. Srebrnej, na nowoprojektowanej sieci należy zamontować zasuwę odcinającą,
- na nowoprojektowanej sieci wodociągowej, w kierunku drogi o nr ewid. 573/10, należy przygotować węzeł wodociagowy pod rozbudowę sieci w kierunku przedmiotowej drogi,
- na trasie projektowanej sieci należy zamontować hydranty p.poż z zasuwami odcinającymi, łącząc je z siecią za pomocą trójników,
- dokładną lokalizację zasuw i hydrantu należy ustalić w MPWiK w Lesznie,
- skrzynki uliczne zasuw odcinających zabezpieczyć pierścieniem zabezpieczającym prefabrykowanym betonowym,
- w węzłach sieci zaprojektować połączenia kołnierzowe oraz stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar (schematy węzłów zamieścić w projekcie),

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

W projekcie budowlanym należy zamieścić opis sposobu przeprowadzenia próby szczelności, dezynfekcji i płukania nowobudowanego odcinka sieci wodociągowej, z przedstawieniem rodzaju kształtek zastosowanych do w/w czynności.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociągowej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – zakładka Usługi dokumenty.

Powyższe warunki są ważne do 31.01.2020r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci wodociągowej należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie.


Z poważaniem

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Inwestycji

Katarzyna Wojciechowska

Załączniki:

1. Szkic geodezyjny powykonawczy z sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm w ul. Złotej w Henrykowie.
2. Szkic geodezyjny powykonawczy z sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm w ul. Srebrnej w Henrykowie.

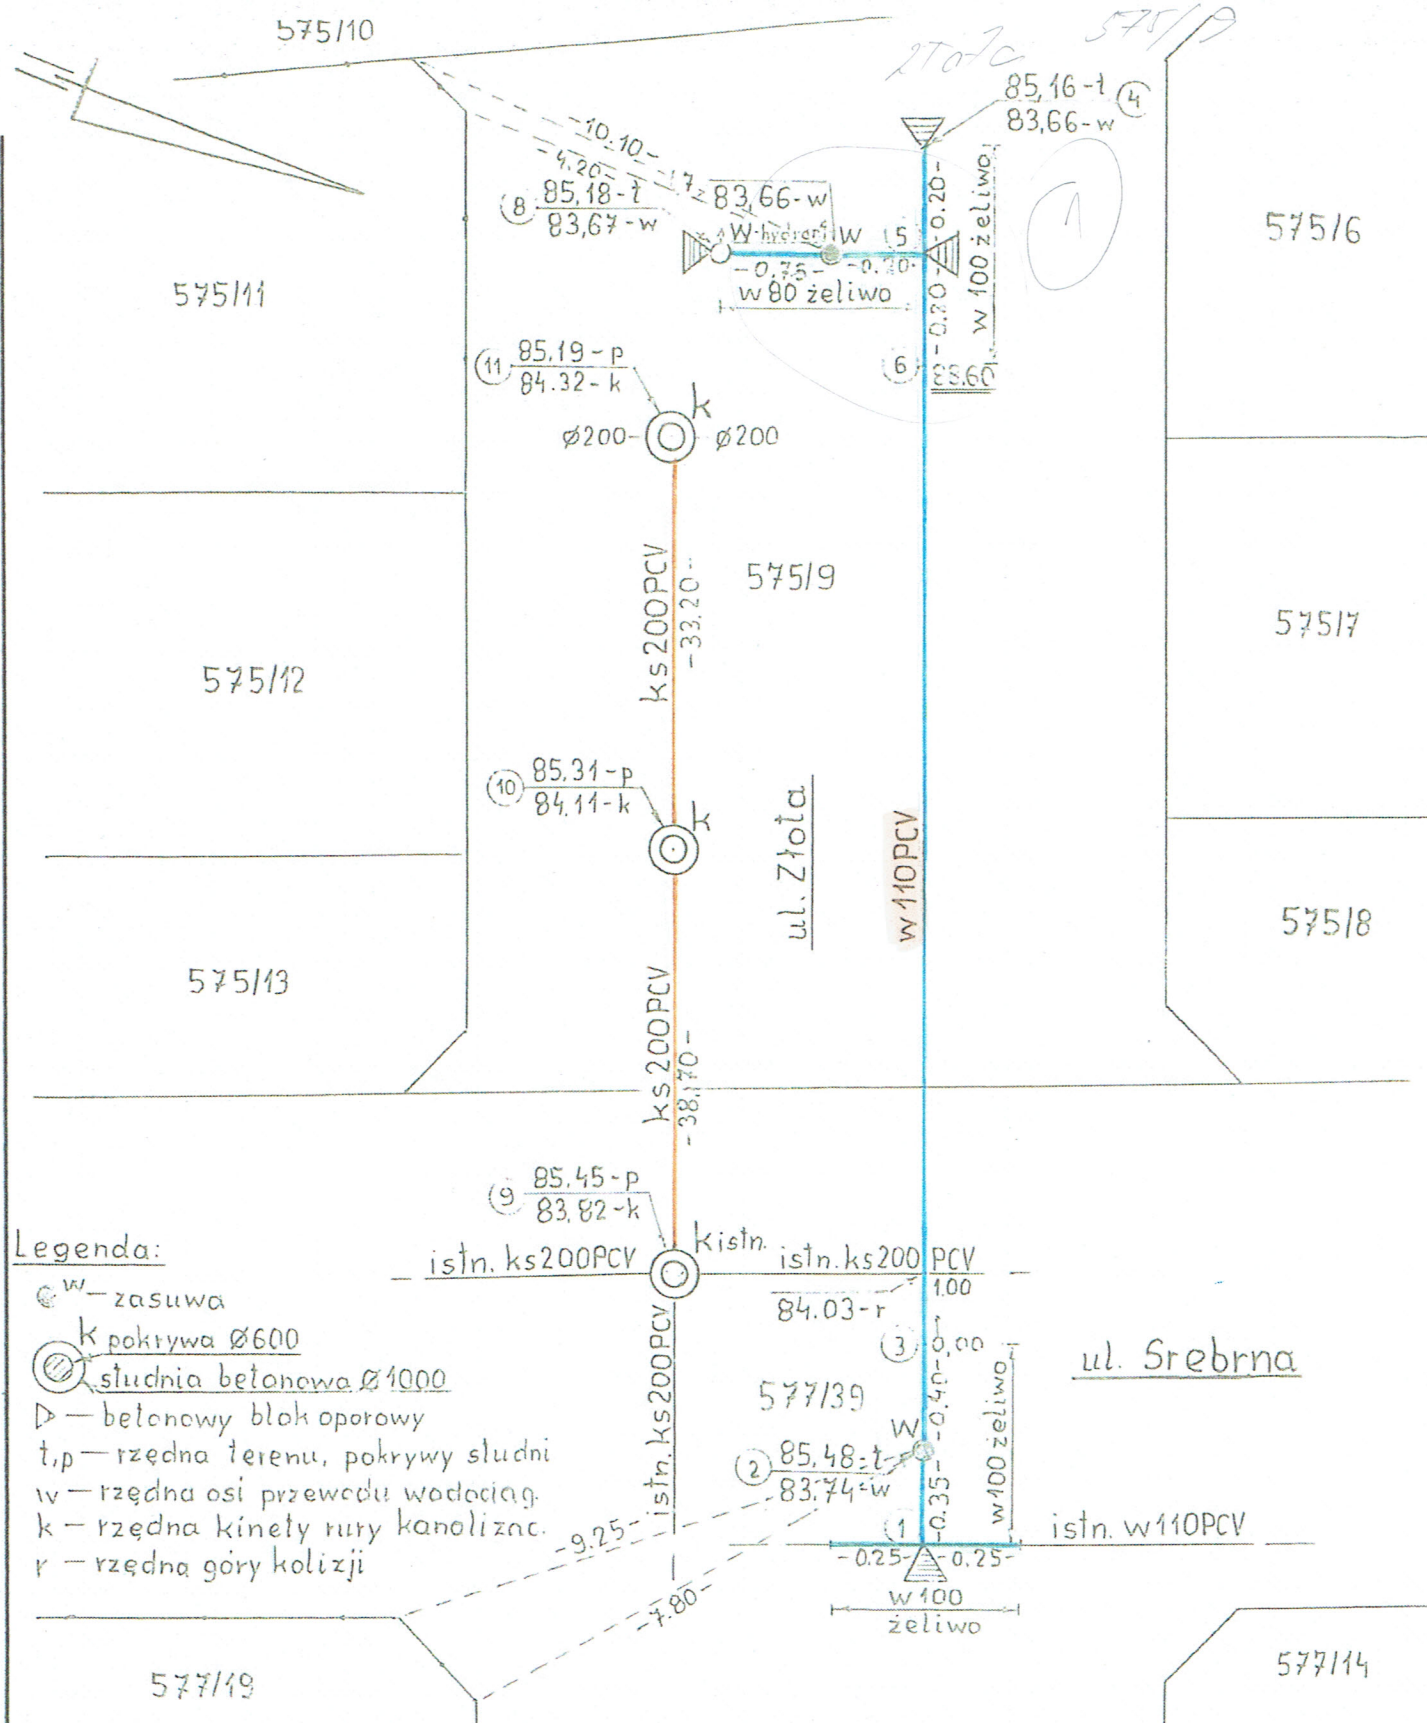

Nazwa lub symbol obiektu <u>ul. Złota — dz. 575/9</u>				Rodzaj roboty <u>Inwentaryzacja sieci wodociąg. i kan. sanit.</u>	
	Data	Imię i nazwisko (podpis)	Nr ew. zgl.: G.N.VII.6640.2632.2014	USŁUGI GEODEZYJNE „GEOBUD” Remigiusz Domagała ul. 17 Stycznia 109 64-100 Leszno	
			Woj.: WIELKOPOLSKIE		
Pomierzył:	31.10.2014	<i>[Signature]</i>	Powiat: <u>Leszno</u>		
Skartował:		MAŁECKI JAN	Gmina: <u>Święciechowa</u>		
Wykreślił:		geodeta uprawniony uprawn. MGPIB nr 9122	Obręb: <u>Henrykowa</u>	Szkic polowy nr: <u>1</u>	
Sprawdził:		56-203 SICTNY Wronów nr 30	Arkusze: Działka:	Pierworys nr:	

