



rys. nr 1

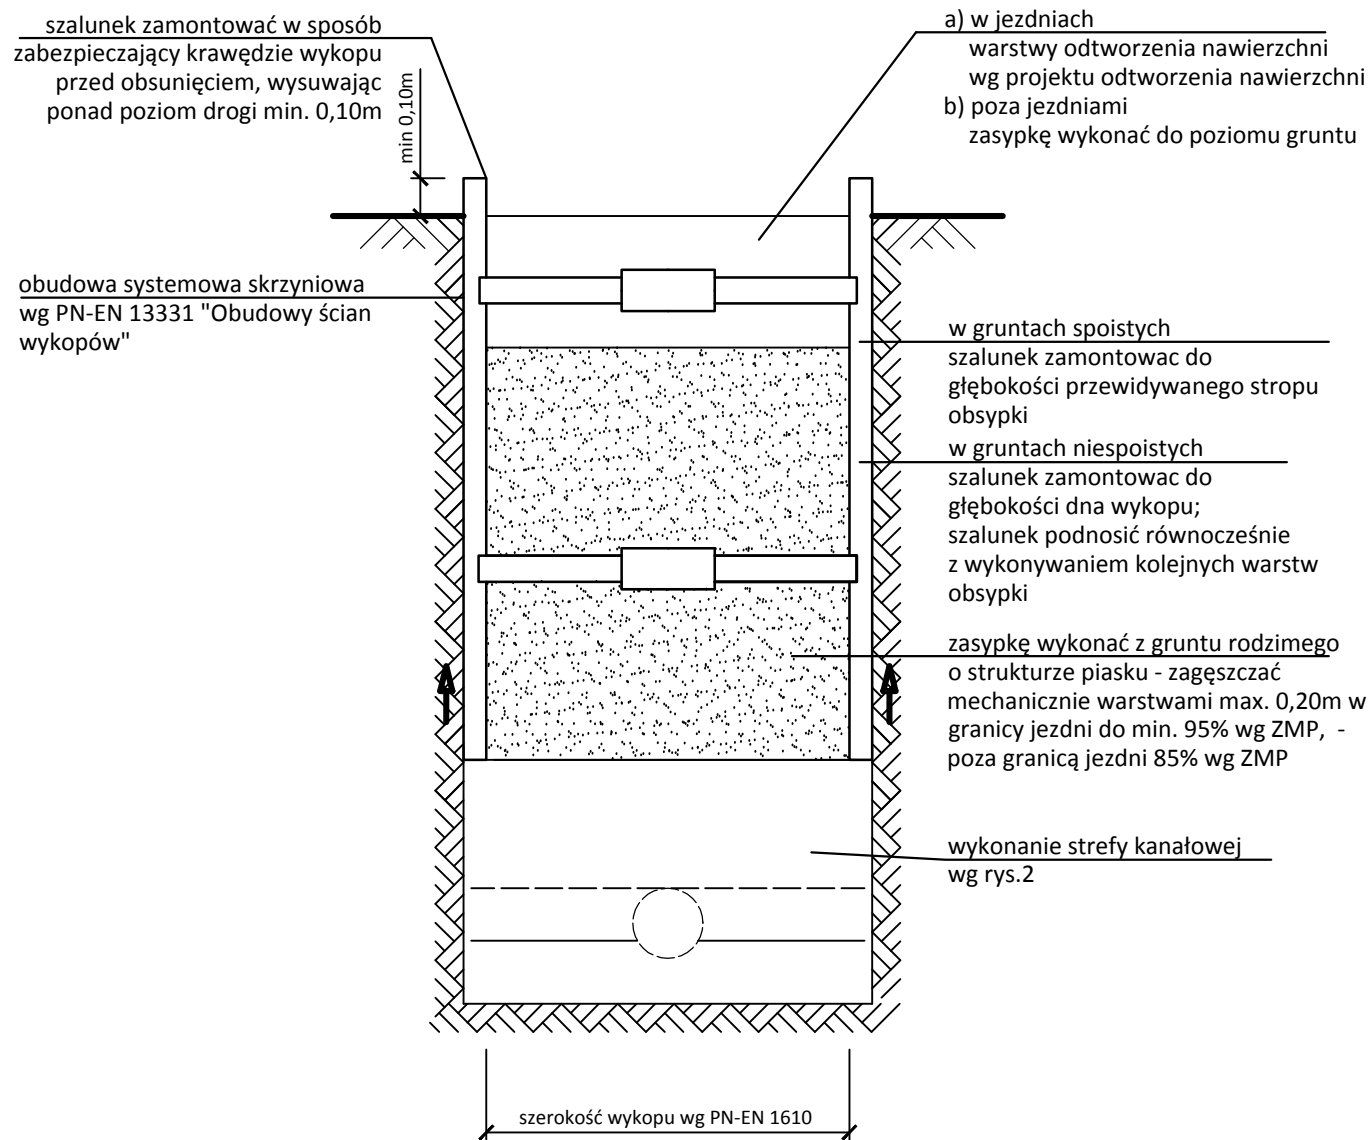


rys. nr 2

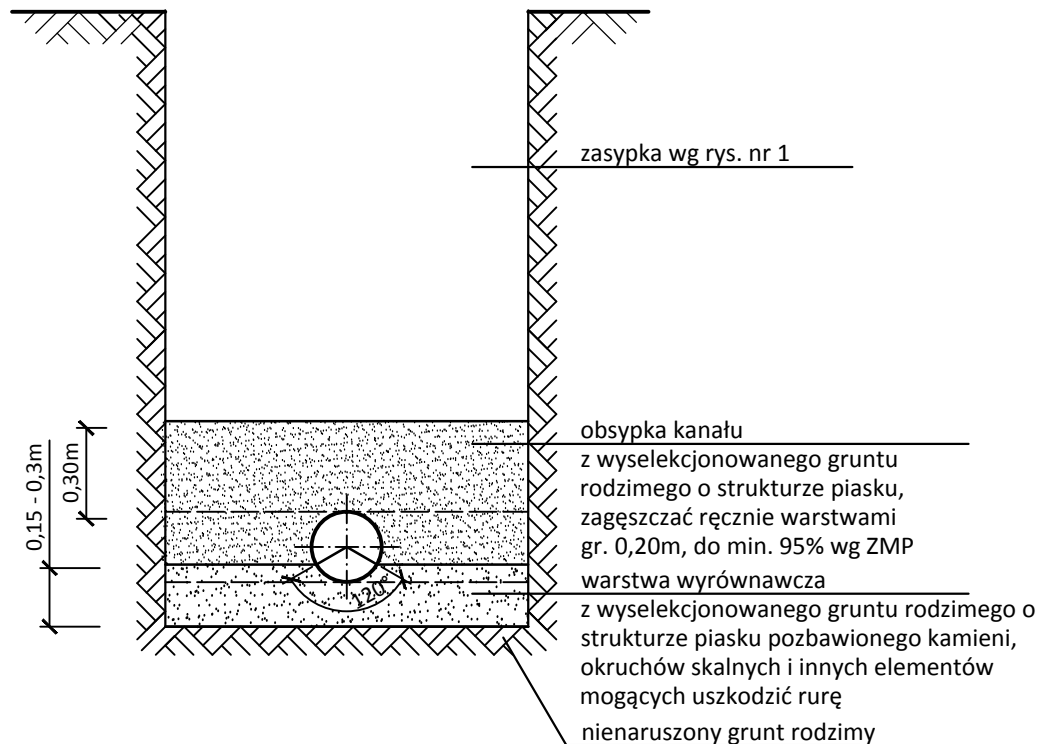

UWAGI:

1. W podsypce należy wykonać pogłębienia pod kielichy
2. Zagęszczenie w obrębie pachwin rur wykonane musi być ze szczególną starannością

szerokości wykopów oszalowanych wg PN-EN 1610			
tworzywa sztuczne			
Dn	minimalna szerokość wykopu = przestrzeń robocza [m]		
mm	h<1,75 m	h<4,0m	h>4,0m
200	0,8	0,9	1
250	0,8	0,9	1
315	0,9	0,9	1
400	1,1		
500	1,2		

 <div>Agencja Projektowa KOLEKTOR PROJEKT 64-100 Leszno ul. Kmicica 69 tel/fax 65 526 77 00</div>		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR			
		GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa			
BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W ULICY PILOTÓW W STRZYŻEWICACH		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
		SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU	
PROJEKTANT	mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo specjalność instalacyjno - inżynieryjna członek WOIIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IS/1611/01			07.00.00	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienia projektowe nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno - inżynieryjna członek WOIIB w Poznaniu nr ewid. WKP-NIW-BLP-10M		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	WERSJA
ASYSTENT	inż. Ł. Janiak		09.02.2016	IS	2
					NR OBIEKTU
					PW