



Widok złącza ZK1-1P wraz z rozmieszczeniem aparatury

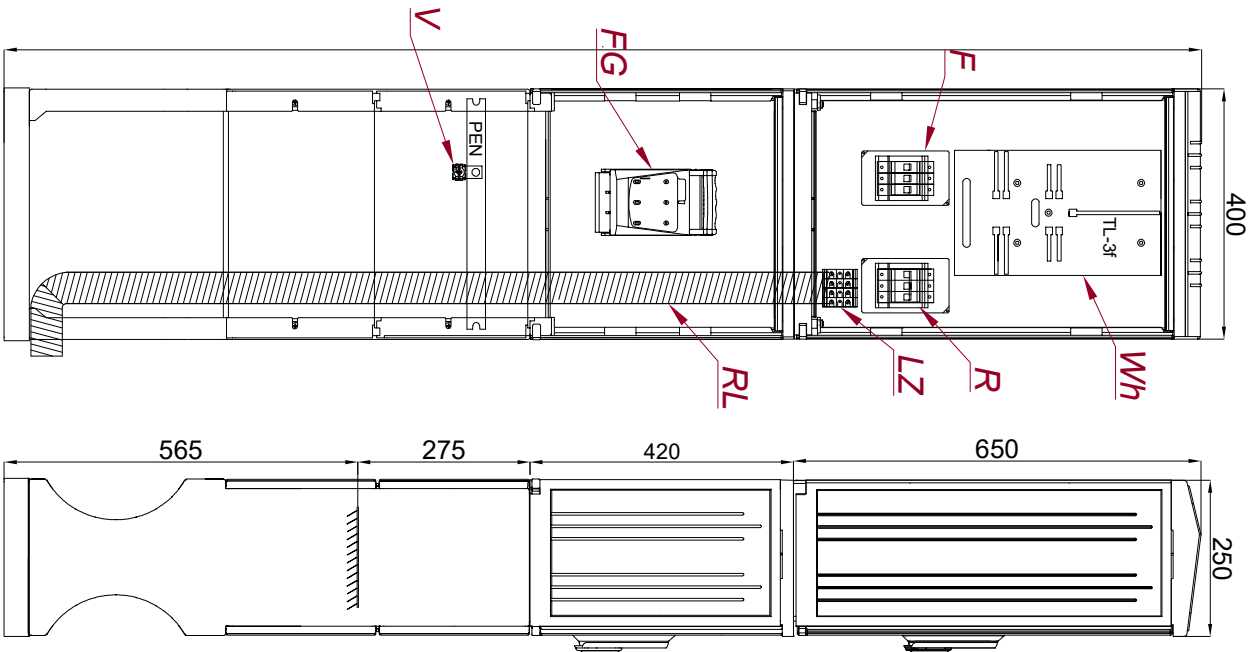

Schemat ideowy złącza ZK1-1P

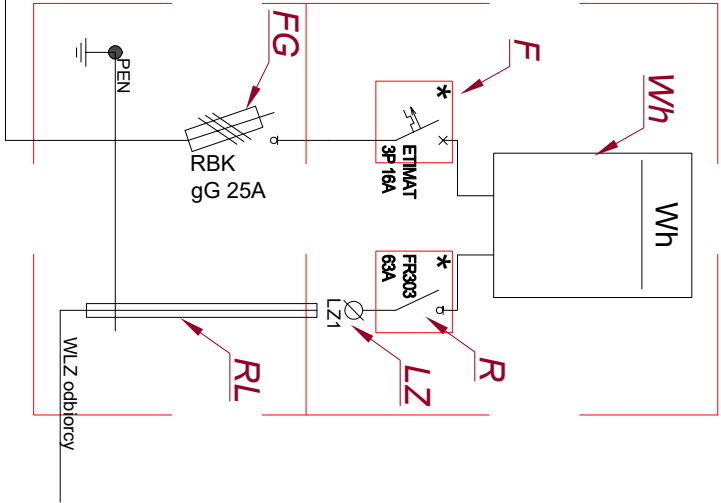

Proj. linia kablowa NAYY-J 4x35mm²
Zasilanie złącza kablowego ZKP-1P

Oznaczenia:

- FG - zabezpieczenie główne
- F - zabezpieczenie przedlicznikowe
- PEN - szyna PEN
- V - zacisk typu bezkońcówkowego typu V
- LZ - listwa zaciskowa
- R - rozłącznik
- RL - rura ochronna
- Wh - licznik energii elektrycznej

<div>SMARTINVEST</div> <div>OBSTUGA INWESTYCJI</div> <div>ul. Ułańska 1a, 64-115 Świąciechowa</div> <div>tel. / fax. 065 529 80 43 mail: info@smartinvest.pl</div>			
INWESTOR:	Gmina Świąciechowa ul. Ułańska 4, 64-115 Świąciechowa		
TEMAT:	BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA PLAŻY W GOŁANICACH		
RYSUJEK:	Złącze kablowe ZKP1-1P	SKALA:	1:---
ADRES INWESTYCJI:	Gołanice, ul Parkowa 6 działka nr. ewid.350		
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Poprawa upr.proj. WKP/0363/POOE/10		
-			
ASYSTENT:	mgr inż. Szymon Szulc Szymon Pusledzki		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA: 11.2016	RYSUJEK: E02
		NR STR.:	